
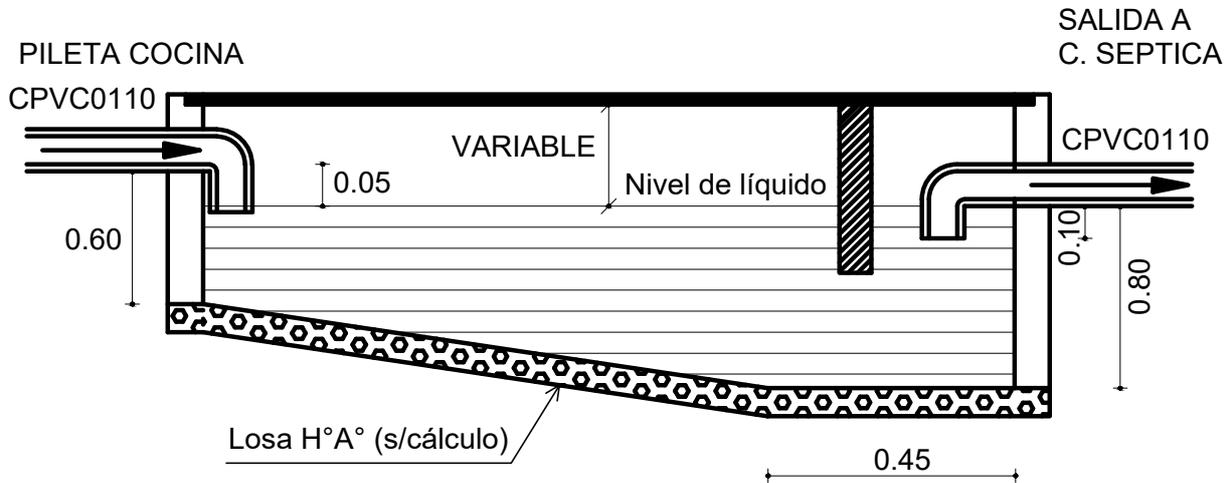


INTERCEPTOR DE GRASAS

CAPACIDAD: 500 litros

TAPAS LOSETAS
DE H°A° - Premoldeadas
(s/cálculo)

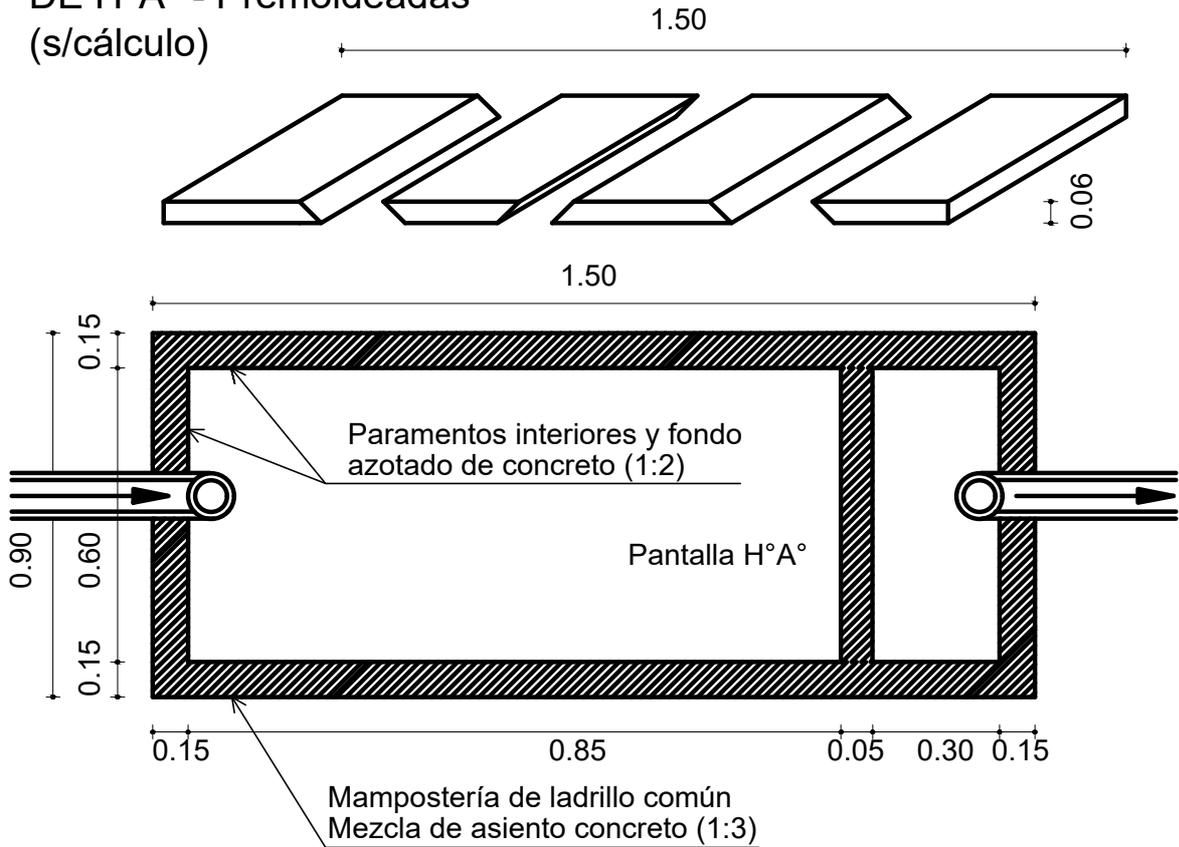

NOTA: Las grasas que se depositan en el interceptor deben retirarse una vez por semana.

DIRECCION PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y GESTION DISTRITAL

Obra:

E.P. N°17

Distrito:

JUNÍN

Dibujo: _____
Proyecto: _____
Jefe Dpto: _____
Dtor. D.T.P.I.E.y C.C.: _____
Dtor. Infraestructura: _____

Plano:
INTERCEPTOR DE GRASAS

Escala:

Mes:
NOVIEMBRE

Año:
2022

Hoja:
13