


La información técnica contenida en el presente documento es propiedad exclusiva de EDEN S.A., revistiendo el carácter de confidencial, no pudiendo ser la misma reproducida, revelada, transferida ni divulgada total o parcialmente, sin la previa y expresa autorización al efecto extendida por EDEN S.A.

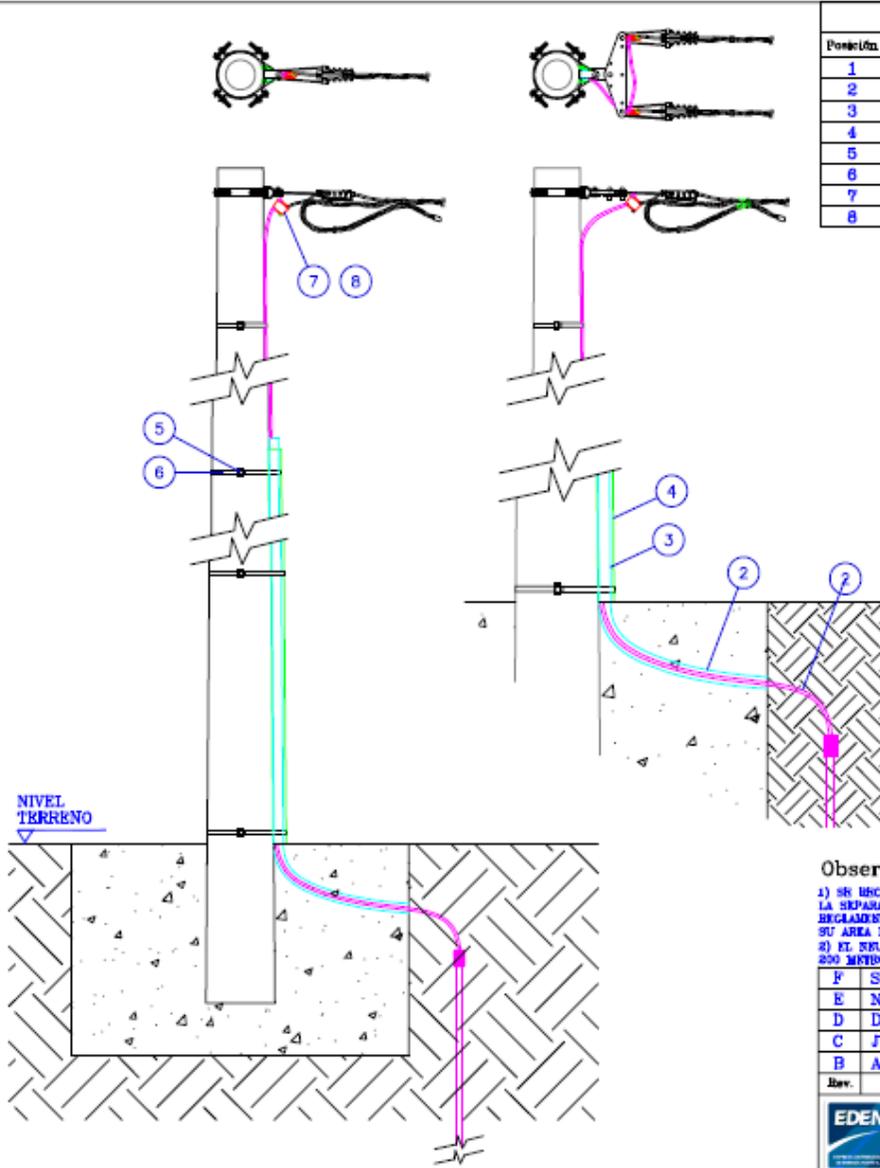

Listado de Materiales			
Posición	Cantidad	Matrícula	Descripción del material
1	1	22669	Pat jabalina con cable ac-cu 35 para bt
2	2	22206	Caño pebd 1 1/2 anti uv esp 4mm-negro
3	3	1271	Caño mat plast flex transp eex44 x ein38
4	1	22396	Chapa galv 18 pleg p/protec de pat 3m
5	5	212	Fleje ao inox p/suj meca 80mm ach 0,7esp
6	5	283	Hebilla d union p/flj ao inox 20 x 0,7mm
7	1	10184	Conector t/cuñá azul 50/50-50/35
8	1	10193	Cobertura aisl bt ventilada p/conect azu

Preensamblado 3x50/50+25 mm²
Simple terna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
RTM-G8JK	1
RTM-PATB	1
RTM-CHPLRAH	SEGUN VANO

Preensamblado 3x50/50+25 mm²
Doble terna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
RTM-G8JK	1
RTM-PATB (*)	1
RTM-CHPLRAH	SEGUN VANO

(*)MATERIAL MONTARLE US CONECTOR TIPO CUBA AZUL (1094) CON SU COBERTUR ARIANTE (1093)

Preensamblado 3x95/50+25 mm²
Simple terna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
RTM-G8JK	1
RTM-PATB	1
RTM-CHPLRAH	SEGUN VANO

Preensamblado 3x95/50+25 mm²
Doble terna

CODIGOS S.G.P.	
CODIGO	CANTIDAD
RTM-G8JK	1
RTM-PATB (*)	1
RTM-CHPLRAH	SEGUN VANO

(*)MATERIAL MONTARLE US CONECTOR TIPO CUBA AZUL (1094) CON SU COBERTUR ARIANTE (1093)

Observaciones/Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA VERIFICAR QUE LA SEPARACION MINIMA AL SUELO DEL CONDUCTOR ENERGIZADO MAS CERCANO Y LA SEPARACION RESPECTO A LA LINEA DE REDUCCION SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN EL DISEÑO REGLAMENTARIO N°2469 DEL 15-DIC-1976 QUE HICER PARA LAS INSTALACIONES QUE HICER S.A. TENER DENTRO DE SU AREA DE COBERTURA.
- EL NEUTRO DE LA RED DEBERIA SER PUESTO A TIERRA EN TODAS LAS PUESTAS DE LINEA Y AL MENOS CADA 200 METROS.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujos	Revisos	Aprobos
F	SEP-2016	MODIFICACIONES VARIAS		IRO	DAC NBY
E	NOV-2014	CAMBIO DE MATRICULAS		MSA	DAC NBY
D	DIC-2010	MODIFICACIONES VARIAS		JGU	FSA MMO
C	JUL-2010	MODIFICACION SISTEMA IP/OT		JGU	FSA MMO
B	ABR-2010	CAMBIO DE MATRICULAS		JGU	FSA MMO



LINEA AEREA PREENSAMBLADA DE BAJA TENSION
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO EN FIN DE LINEA

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujos	Revisos	Aprobos

Activa Windows
Ve a Configuración